

V paměti elektroměru je možné zobrazit u registrových adres 1.8.2 až 8.8.0 tři poslední odečtová období.

odečtová období.

Ruční vyhledávání naměřených údajů:


Jednotlivé nabídky lze cyklicky listovat pomocí volně přístupného listovacího tlačítka. Zobrazení obsahu příslušné nabídky docílíme stisknutím listovacího tlačítka. Návrat do původního zobrazení přepne elektroměr automaticky.

Postup:

1. Krátký stisk (<2s) => test displeje
2. Krátký stisk (<2s) => Std_data (standardní data)
(<2s) => P.01 (průběhové hodnoty)
3. Dlouhý stisk (>2s) => MENU registrů
4. Krátký stisk (<2s) => prohlížení jednotlivých hodnot registrů
(návrat do režimu rolování proběhne automaticky po jedné minutě nepoužití tlačítka)

Popis jednotlivých adres:

1.6.0.MM	xxxx	Nejvyšší naměřené maximum v MM zúčtovacím období	
1.6.0.MM	rr.mm.dd	Datum	
1.6.0.MM	hh.mm	Čas	
1.8.0	xxxxxxxx	Energie – činný odběr	+A
1.8.0.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
5.8.0	xxxxxxxx	Energie – jalový odběr I.Q	+R induktivní
5.8.0.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
8.8.0	xxxxxxxx	Energie – jalová dodávka IV.Q	-R kapacitní
8.8.0.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
2.8.0	xxxxxxxx	Energie – činná dodávka	-A
2.8.0.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
1.8.1	xxxxxxxx	Energie – činný odběr	+A --- Tarif T1
1.8.1.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
1.8.2	xxxxxxxx	Energie – činný odběr	+A --- Tarif T2

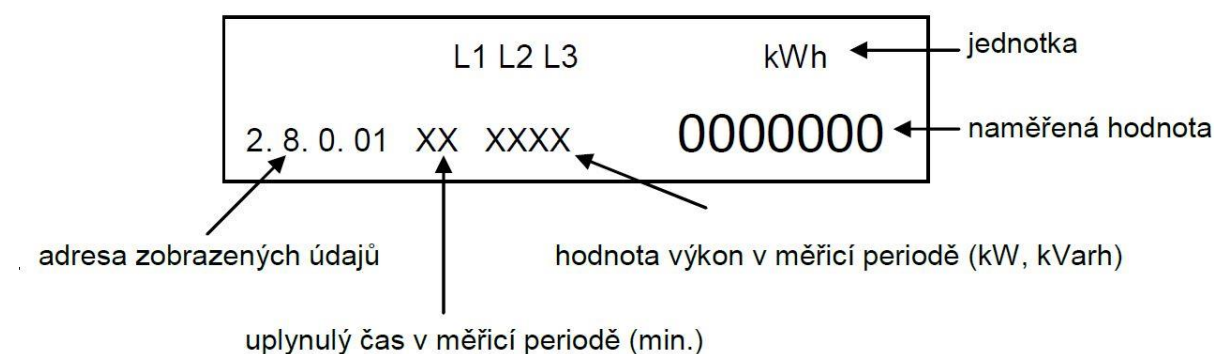

1.8.2.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
5.8.1	xxxxxxxx	Energie – jalový odběr I.Q	+R induktivní --- Tarif T1
5.8.1.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
5.8.2	xxxxxxxx	Energie – jalový odběr I.Q	+R induktivní --- Tarif T2
5.8.2.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
8.8.1	xxxxxxxx	Energie – jalová dodávka IV.Q	-R kapacitní --- Tarif T1
8.8.1.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	
8.8.2	xxxxxxxx	Energie – jalová dodávka IV.Q	-R kapacitní --- Tarif T2
8.8.2.MM	xxxxxxxx	Předhodnoty MM	